


caractéristiques techniques


**+
chambre
d'échantillonnage
en option**

CHECHROTOFCRW-T02

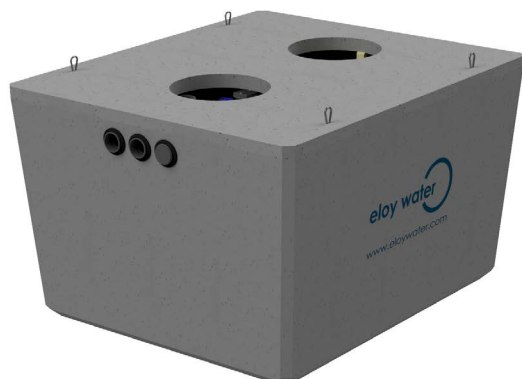

mesure	unité	
HAUTEUR TOTALE	cm	150
HAUTEUR FIL D'EAU ENTRÉE	cm	125
HAUTEUR FIL D'EAU SORTIE	cm	9
LONGUEUR	cm	255
LARGEUR	cm	220
POIDS*	T	4,40
EMPRISE AU SOL**	m²	6,00
REGARD(S) D'ACCÈS	cm	2 x Ø62
DIAM. ENTRÉE IN / SORTIE OUT	mm	manchon F 110/110

* poids avec tampon (50kg) et sans palette pour l'ensemble du produit
tolérance ± 2 cm

** emprise au sol par cuve

influent considéré	unité	
CARACTÉRISATION*	eaux usées domestiques	
CHARGE POLLUANTE DBO ₅	kg O ₂ /jour	0,30
CHARGE POLLUANTE DCO	kg O ₂ /jour	0,675
CHARGE POLLUANTE MES	kg/jour	0,45
CHARGE HYDRAULIQUE	m³/jour	0,75

performances épuratoires	unité	
DBO ₅	mg O ₂ /litre	< 35
MES	mg/litre	< 30

matériaux	
CUVE(S)	béton fibré haute performances (BFHP)
CLOISONS	béton fibré haute performances (BFHP)
PREFILTRE	polypropylène
BASCULEUR ROTATIF	polypropylène
MÉDIA FILTRANT	xylit

volumes utiles	unité	
DÉCANTEUR	m³	3,00
MASSIF FILTRANT	m³	1,53

exploitation	
FRÉQUENCE D'ENTRETIEN CONSEILLÉE	annuelle

consommables	
MASSIF FILTRANT	min. 12 ans

conditions d'installation	
RÉSISTANCE DE LA CUVE	circulation de véhicules légers < 3,5 T
HAUTEUR MAXIMALE DE REMBLAI	80 cm au dessus de la cuve

garanties


10 + 10 ans
sur l'enveloppe



10 + 2 ans
sur le média filtrant




2 + 2 ans
sur les composants
électromécaniques

Le bénéfice des extensions des garanties commerciales est conditionné à la souscription d'un contrat d'entretien eloy. Cette souscription doit intervenir dans un délai maximum de 12 mois suivant la mise en service du produit. L'ensemble des conditions d'octroi de garanties sont disponibles auprès du fabricant.

agrément wallon
2024/04/013/A

CE EN 12566-3 + A2 /RPC 305/2011

composants & options

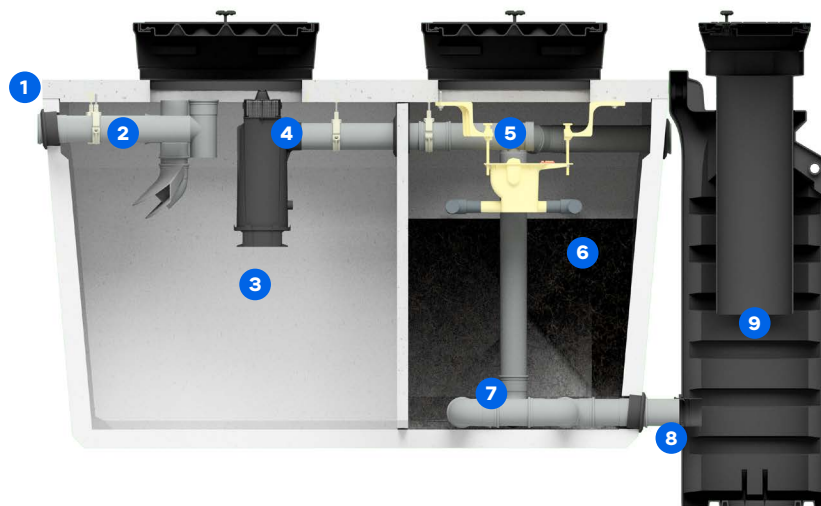

- 1 entrée haute
- 2 déflecteur d'entrée & ventilation
- 3 décanteur
- 4 préfiltre
- 5 système de distribution
- 6 média filtrant
- 7 rampe de collecte des eaux traitées
- 8 sortie basse
- 9 chambre d'échantillonnage (option)

attention : l'installation d'une chambre d'échantillonnage est obligatoire en aval du produit en région wallonne.

composition

- 1 filtre compact
- 1 préfiltre
- 1 déflecteur
- 1 pochette d'information
- 1 basculeur rotatif
- 1 bouchon mâle Ø 110mm
- 7 réductions 110/100mm
- 1 coude 90° Ø 110mm FF
- 1 chapeau Ø 110mm
- 1 kit de fixation pour rehausses PE 200 mm et pour rehausses recoupables + joints
- 2 couvercles de transport

accessoires en option

produit	quantité à commander	référence
rehausse Ø620 mm	2	REHPEL200D620KIT-T02
couvercle Ø620 mm A15	2	TRAPPEA15D620KIT-T02
relevage rotomoulé externe	1	RELROTOFCRW-T02
chambre d'échantillonnage	1	CHECHROTOFCRW-T02

plan d'implantation

